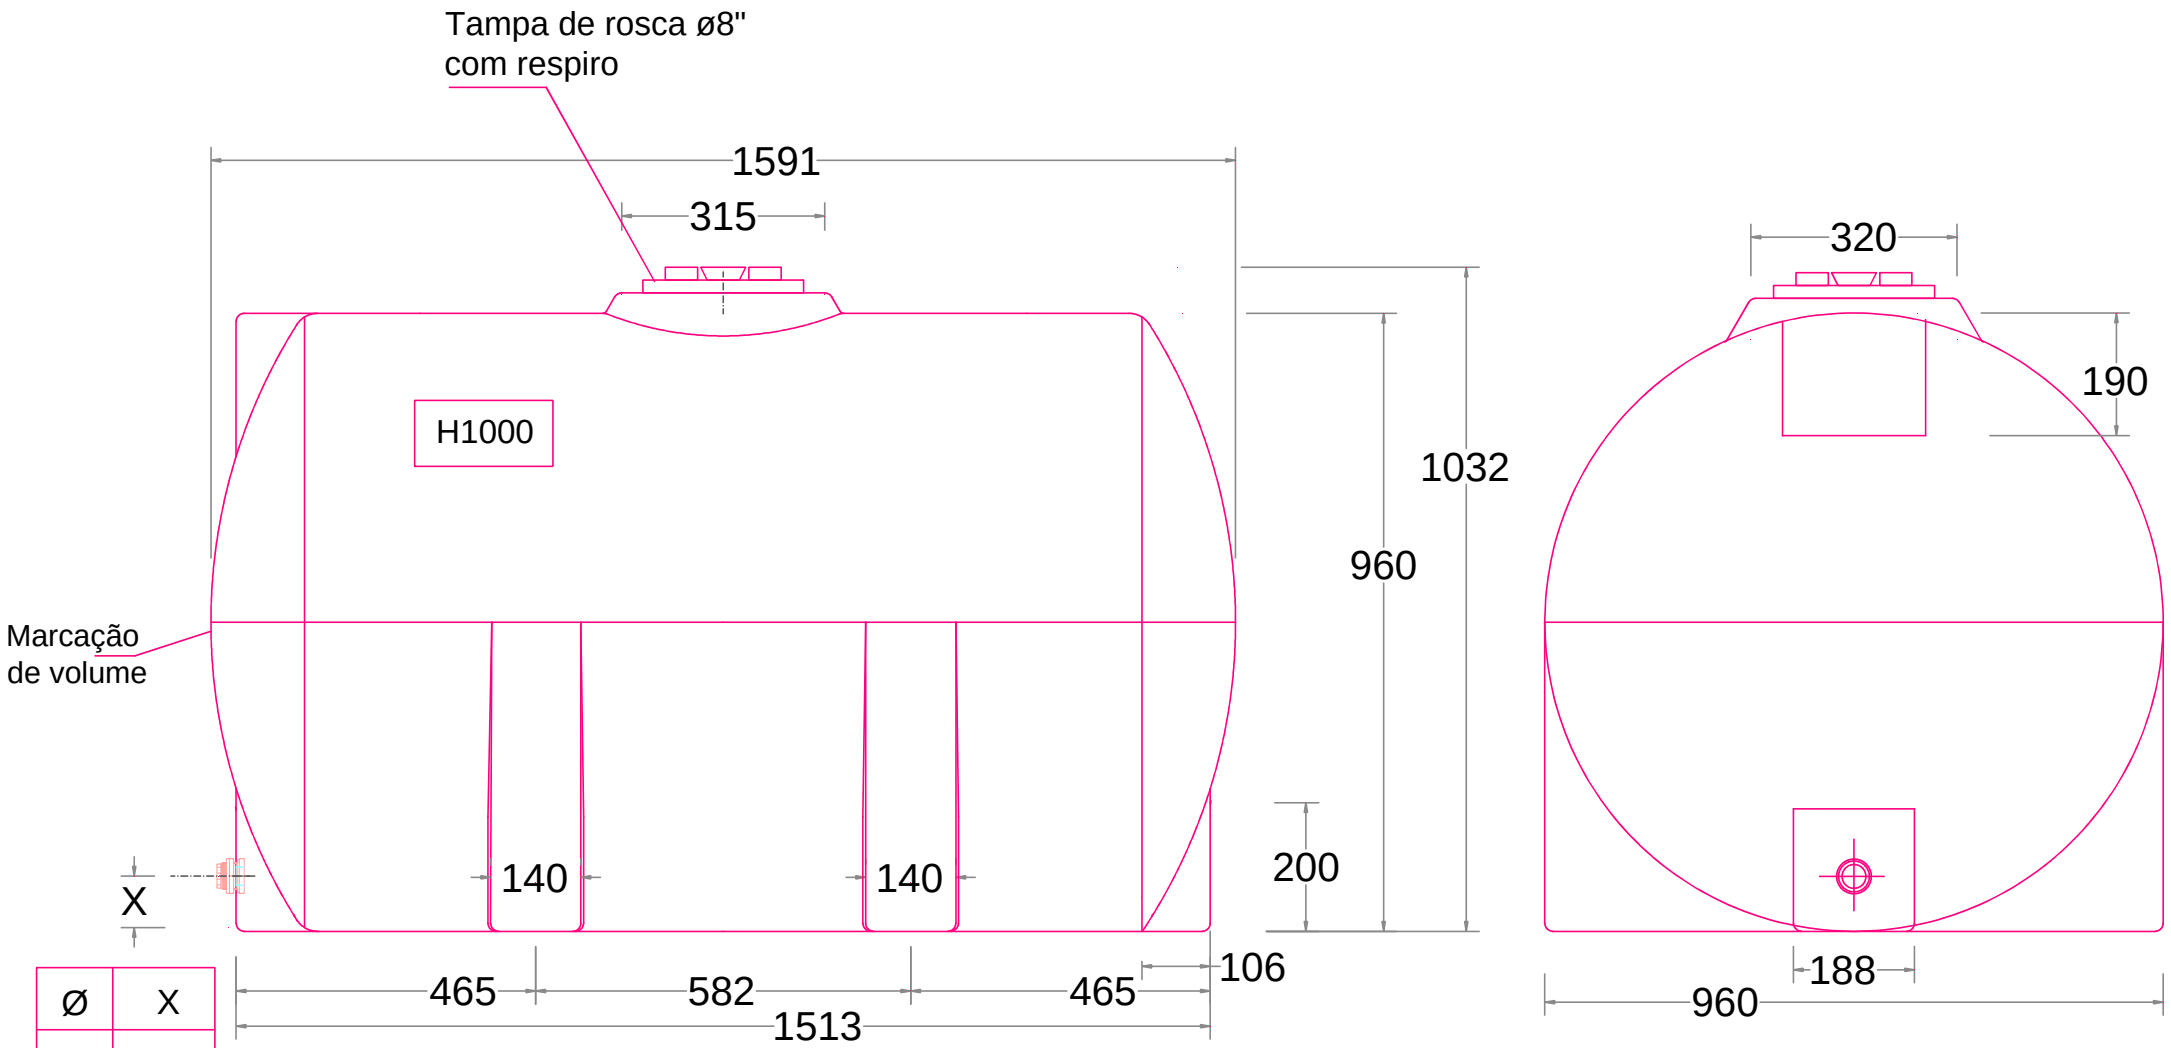

Ø	X
Ø1"	80mm
Ø2"	100mm

NOTAS: 1- DIMENSÕES EM "MM", PODENDO VARIAR +- 4% (PADRÃO DE ROTOMOLDAGEM);
2-VALVULAS PODEM SER COTADAS COMO OPCIONAL.
3-TANQUES PARA PRESSÃO ATMOSFÉRICA E INSTALADOS NA SOMBRA.
4-AS TUBULAÇÕES DO CLIENTE NÃO DEVEM DESCARREGAR PESO OU
PASSAR VIBRAÇÕES PARA O TANQUE. USAR MANGOTE FLEXÍVEL COMPR. MÍN. 600mm.
5-TANQUE DEVE SER PROTEGIDO POR DIQUE DE CONTENCAO TEMPORARIA, COM VOLUME IGUAL OU MAIOR QUE O ARMAZENADO.
6-CONSULTE O MANUAL DO TANQUE ANTES DE INSTALAR PARA ADEQUAR BASE, CONTENÇÃO, LIGAÇÕES, ETC...
7-DEVIDO AO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM É NORMAL ALGUMA DEFORMAÇÃO.

Rev 01	2/4/12	xxx	Rev 02	xxx	
N°DESENHO:	H1000.dwg		FOLHA:	xx/xx	
HDT	CLIENTE: xxxx		OBRA:	HDT-xxx	
DATA: 19/4/14	TITULO:	Tanque H1000		QTDE.=01	